

琉球大学（医病）附属病院電気室空調設備改修工事

附属病院電気室S-1に設置している空調機が老朽化（設置後25年経過）し、頻繁に故障が発生して電気室内の温湿度環境が悪化していたため更新を行いました。
更新後は安定的に電機室の温湿度環境を良好に保つことができ、消費電力の低減も可能になりました。


- 敷地：沖縄県中頭郡西原町字上原207番地（上原団地）
- 工事概要：床置パッケージエアコン
冷房能力40KW 1台取替え
- 設計：琉球大学 施設運営部
- 施工：株式会社沖縄エンジニア
- 工期：H31_1～H31_3（3ヶ月）
- 工事費：4,590千円



改修前 室内機（経年25年）




改修後 室内機

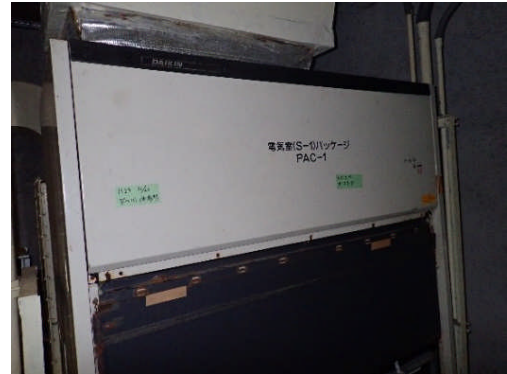

改修前 室内機（経年25年）



改修後 室内機

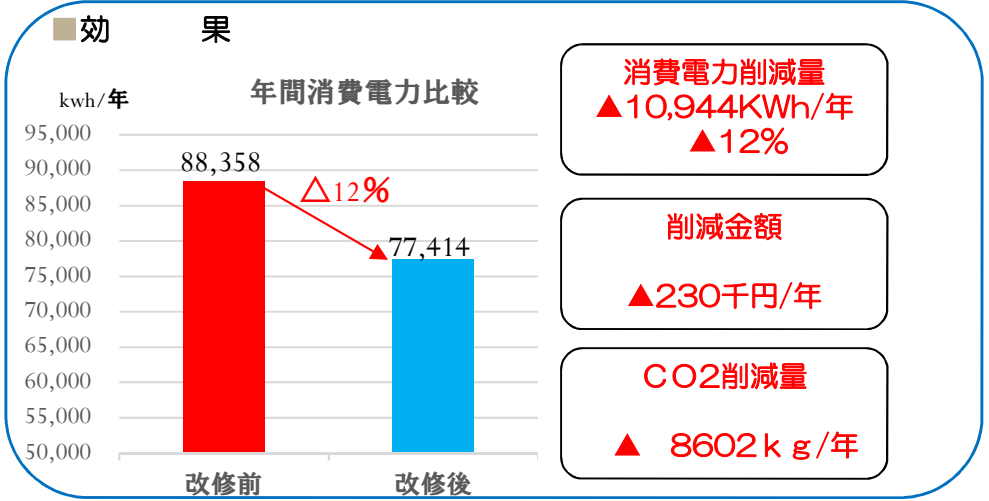

改修前 室外機（経年25年）



改修後 室外機